


# Dzirksteļu slāpēšanas iekārta

Dzirksteļu signalizācijas centrāle

Aparāta žurnāls

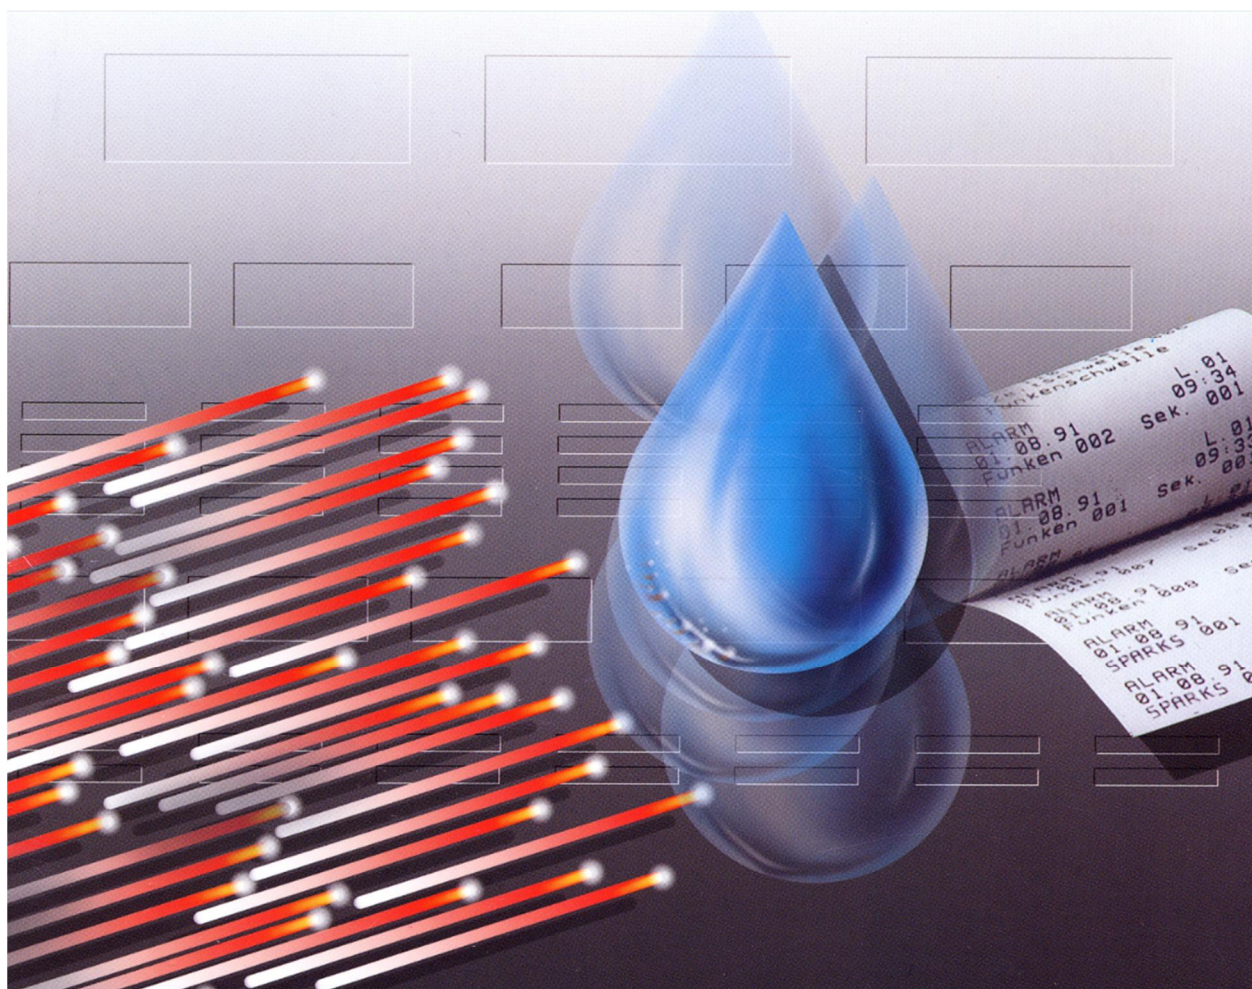

GreCon

**Izdošanas dati:**

© Fagus GreCon Greten GmbH & Co. KG

Tehniskās dokumentācijas nodaļa

Visas tiesības saglabātas

Izdevums: 01.2014

Originālās ekspluatācijas instrukcijas [de]  
tulkojums [lv]

## Satura rādītājs

<b>1</b>	<b>Ievads .....</b>	<b>5</b>
1.1	Cienījamais klient! .....	6
1.2	Darbs ar ekspluatācijas žurnālu.....	6
1.3	Papildus informācija .....	6
<b>2</b>	<b>Palīdzības sniegšanas vietas .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Pamatdati .....</b>	<b>9</b>
3.1	Rūpnīcas datu plāksnīte .....	10
3.2	Montažnieks .....	10
3.3	Ekspluatētājs .....	11
3.4	Iekārtas uzstādīšanas vieta .....	11
3.5	Instruētas personas .....	12
<b>4</b>	<b>Pārbaudes .....</b>	<b>13</b>
4.1	Ikdienas pārbaudes .....	14
4.2	Iknedēļas pārbaudes .....	14
4.3	Ikmēneša kontroles .....	14
4.4	Signalizācijas līnijas pārbaudes saraksts.....	15
4.5	Ugunsdzēsšanas līnijas pārbaudes saraksts.....	17
<b>5</b>	<b>Formulāri ekspluatētājam .....</b>	<b>19</b>



---

**1 levads**

## **1.1 Cienījamais klient!**

Jūsu dzirksteļu signalizācijas centrāles ekspluatācijas žurnāls kalpo tam, lai dokumentētu gan dzirksteļu signalizācijas centrāles stāvokli, gan arī svarīgus notikumus visā ekspluatācijas laikā.

Ekspluatācijas žurnāls vienmēr jāuzglabā pie dzirksteļu signalizācijas centrāles. Visā dzirksteļu signalizācijas centrāles ekspluatācijas garumā tam jābūt vienmēr pieejamam.

## **1.2 Darbs ar ekspluatācijas žurnālu**

Dzirksteļu signalizācijas centrāles montētājs kopā ar ekspluatētāju ieraksta dzirksteļu signalizācijas centrāles pamatdatus ekspluatācijas žurnālā. Dzirksteļu signalizācijas centrāles ekspluatētājs ieraksta notikumus, kuri rodas ekspluatācijas laikā. Bez tam ekspluatācijas žurnālā dokumentē visus pasākumus, kuri kalpo ekspluatācijas gatavības nodrošināšanai.

Ar šādu darba rīcību tiek nodrošināta jūsu apdrošināšanas kompānijas prasību izpildīšana.

## **1.3 Papildus informācija**

Ja kļūst nepieciešama papildinformācija, piemēram, par ekspluatācijas gaitā attēlotajiem traucējumiem vai trauksmēm, tam mēs iesakām jums iegādāties GreCon printerus. Ar šo papildus aprīkojumu var izdrukāt dzirksteļu signalizācijas centrāles atmiņā saglabāto informāciju.

---

## **2 Palīdzības sniegšanas vietas**

<b>Palīdzības sniegšanas vietas</b>	<b>Kungs / Kundze, vieta</b>	<b>Telefons</b>
Ugunsdzēsības dienests		
Ātrās palīdzības mašīna		
Pirmā palīdzība		
Policija		
Telefona centrāle		
Ekspluatācijas instrukcija		



---

## **3 Pamatdati**

### 3.1 Rūpnīcas datu plāksnīte

Piemērs:



### 3.2 Montažnieks

Montažnieks	
Nosaukums	
VdS atzinums	
Adrese	
Telefons	
E-pasts	

### 3.3 Eksploatētājs

Eksploatētājs	
Nosaukums	
Adrese	
Telefons	
E-pasts	

### 3.4 Iekārtas uzstādīšanas vieta

Iekārtas uzstādīšanas vieta	
Adrese	
Zona	
Telefons	
E-pasts	

### 3.5 Instruētas personas

Instruēta persona (1)	
Nosaukums	
Adrese	
Telefons	
E-pasts	

Instruēta persona (2)	
Nosaukums	
Adrese	
Telefons	
E-pasts	

---

## **4 Pārbaudes**

## 4.1 Ikdienas pārbaudes

Darba dienās katru dienu jāpārbauda darba stāvoklis un ūdens spiediens.

## 4.2 Iknedēļas pārbaudes

1. Devēju funkcionēšana
2. Devēju tīrība
3. Ugunsdzēsšanas sprauslu tīrība
4. Ūdens rezerve
5. Datu atmiņas nolasīšana

## 4.3 Ikmēneša kontroles

1. Visas iekārtas funkcionēšana
2. Dubļu aizsargu tīrība
3. Pavadapsildes funkcionēšana
4. Trauksmes izziņošanas ierīču funkcionēšanas tests
5. Ugunsdzēsšanas ierīču aktivizācija



### **Norādījums!**

Šiem darbiem ievērojiet jūsu dzirksteļu signalizācijas centrāles instrukciju.











---

## **5 Formulāri ekspluatētājam**















































**GreCon**

POSTFACH 1243  
D-31042 ALFELD/HANNOVER  
DEUTSCHLAND

TEL.: +49 (0) 5181-790  
FAX: +49 (0) 5181-79229  
E-MAIL: [sales@grecon.de](mailto:sales@grecon.de)  
WEB: [www.grecon.de](http://www.grecon.de)

